



BOMBAS CENTRIFUGAS

CURVA DE PERFORMANCE

WORTHINGTON POMPE ITALIA S.p.A.

Pg. _____



DATA: ____/____/____

SUBSTITUI: ____/____/____

TIPO QL M31

720 RPM

ROTOR "A"

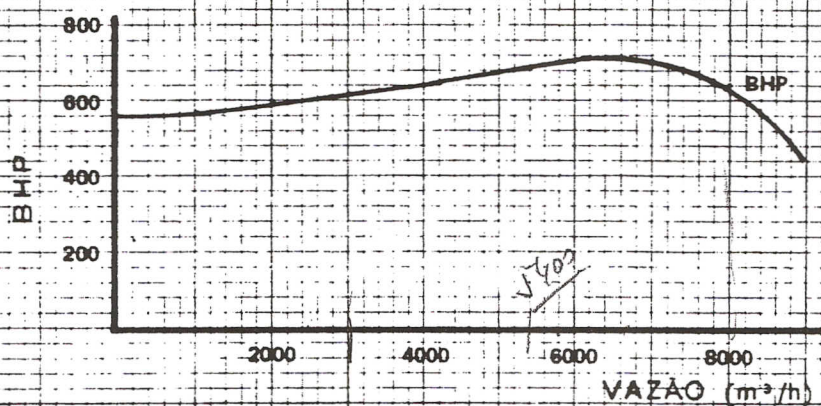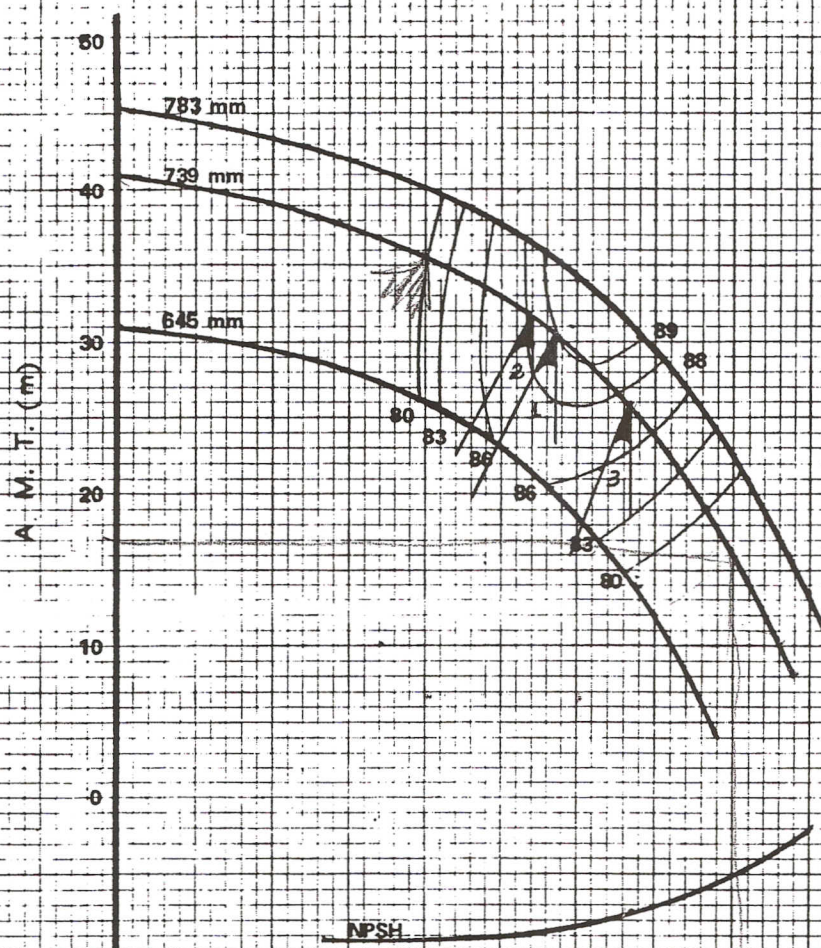

12
8
4
0
NPSH

Sucção in. mm. Descarga in. mm. Diâmetro Máximo de sólidos mm.

CONDIÇÕES DE SERVIÇO

CLIENTE: CODEVASE
SERVIÇO: ÁGUA DE RIO

FLUIDO: ÁGUA

DENS.: 1,0

REND.: 89 %

ITEM: E.B.P

VAZÃO: 5760 m³/h

VISC.: -

BHP: 720 HP

DATA 13/11/87 POR [Signature]

AMT: 30,5 m

NPSH DISP.: - m

NPSH REQ. 5.3 m

Importante: Esta bomba é garantida para um ponto das condições de serviço. Outros pontos são aproximados, não garantidos. A vazão e a A.M.T. de projetos são baseadas em testes de fábrica, com água limpa e fria.