

NOTAS:

1 - DISTÂNCIAS E ELEVAÇÕES EM METROS.  
EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA

DESENHO DE REFERÊNCIA:





1 - GER-HID-02

CONVENÇÃO:

- CANAL CP-0 (EXISTENTE)
- DRENO
- ADUTORA PROJETADA
- TOMADA D'ÁGUA NO CANAL (TE)
- TOMADA D'ÁGUA TIPO 1 PARA LOTE (ELEVATÓRIA SOBRE TERRENO NATURAL)
- TOMADA D'ÁGUA TIPO 2 PARA LOTE (ELEVATÓRIA ENTERRADA)
- DESCARGA DE FUNDO
- VENTOSA
- REGISTRO DE MANOBRAS E VENTOSA
- LOTES PROJETADOS

PLANILHA DE LOCAÇÃO - FS-06-01			
PONTOS NOTÁVEIS		ALINHAMENTO	
PI	km	Coordenadas (m)	AZ
		N (Y)	E (X)
0	0	8837903.4240	772285.5090
1	PI	8837699.3533	772026.1708
2	PI	8837599.4810	771900.6766
PF	PI	8837500.6621	771781.7076

PLANILHA DE LOCAÇÃO - FP-08			
PONTOS NOTÁVEIS		ALINHAMENTO	
PI	km	Coordenadas (m)	AZ
		N (Y)	E (X)
0	PP	8837263.9200	773619.7256
1	PI	8838088.6962	773615.5913
PI	PI	8838781.4802	773046.4044

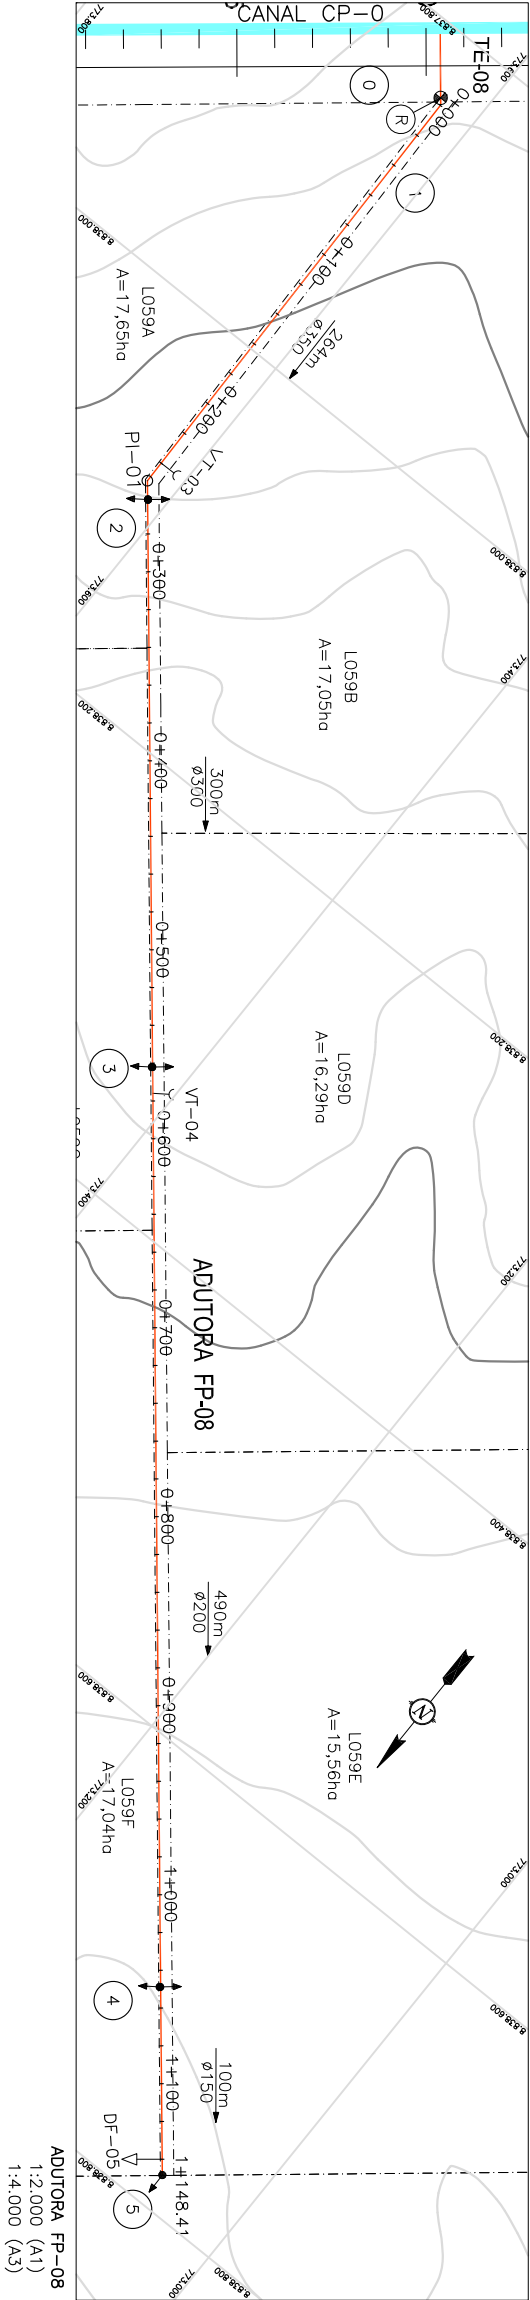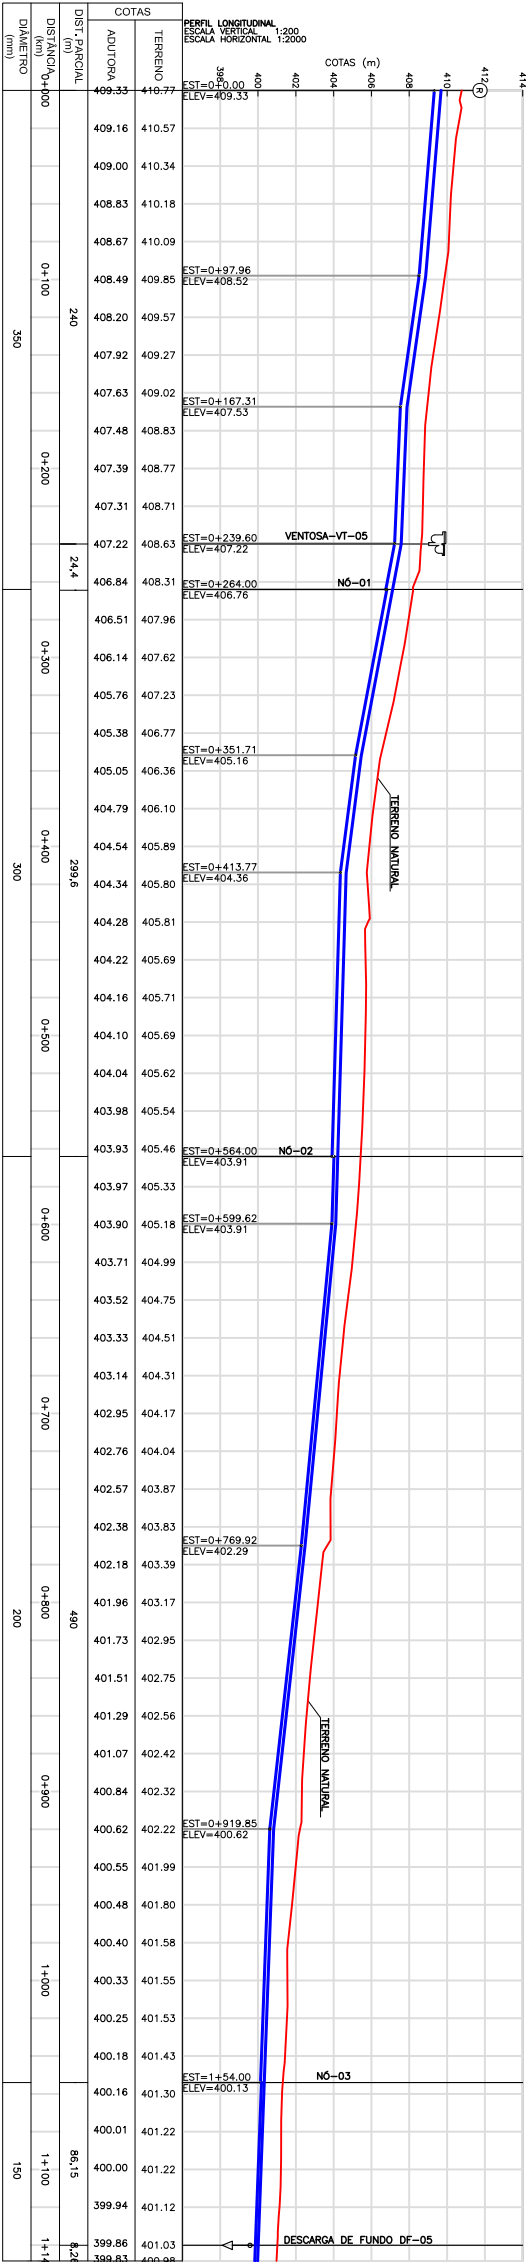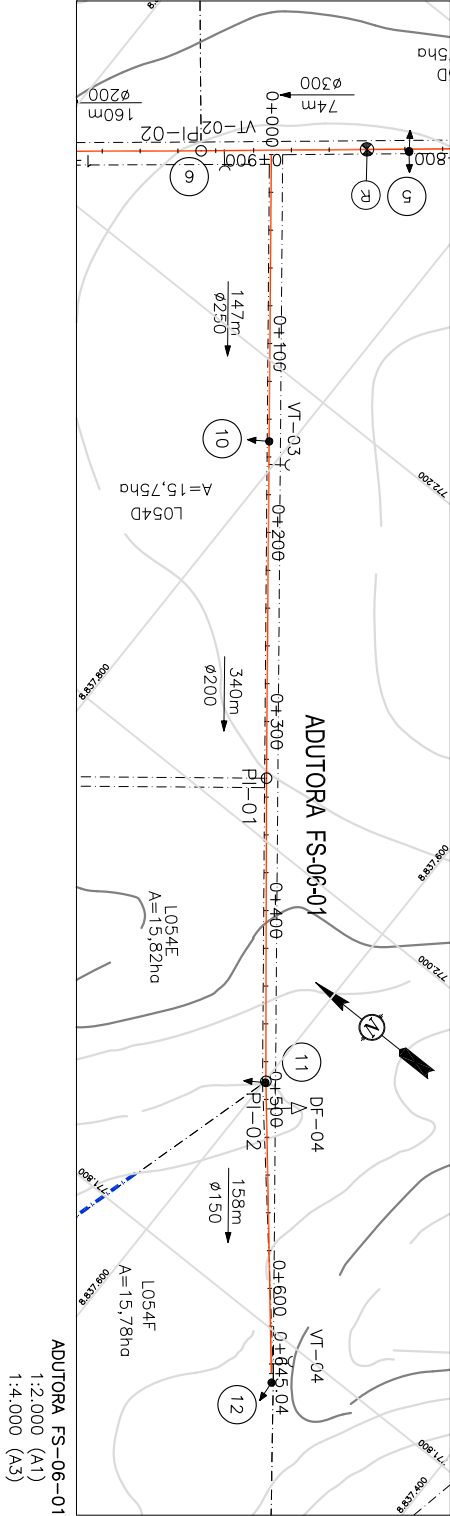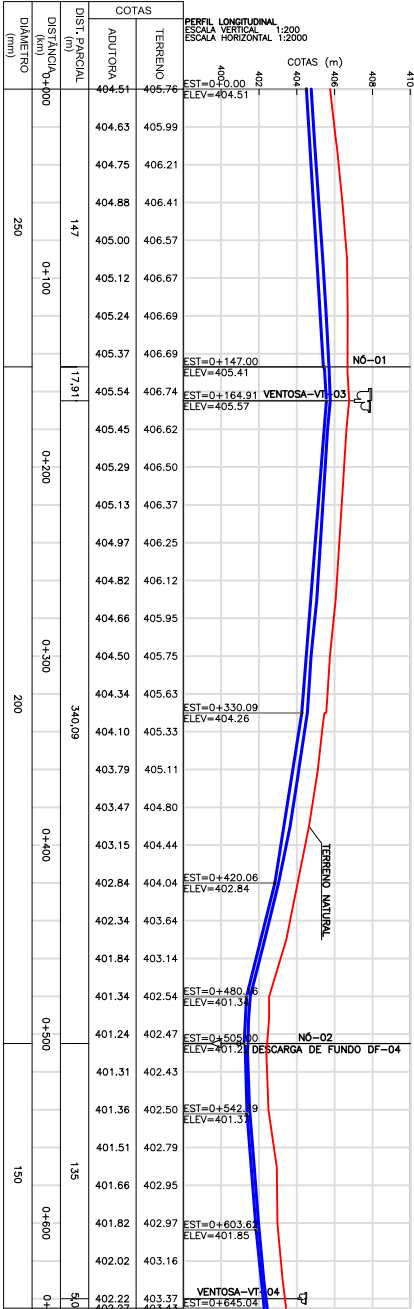

CLIENTE

PROJETO BAIXO DO IRECE - ETAPA 1-A

ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADUTORAS FS-06-01 E FP-08

DATA

20/01/2015

INDICADA

ADU-HID-06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNALHA

FASE 2 (LOTES 16 ha)

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

1552-D-ADU-HID-06-02

1552-D-ADU-HID-06-03-02-03

1552-D-ADU-HID-06-02

1552-D-ADU-HID-06-03-02-03

1552-D-ADU-HID-06-02

1552-D-ADU-HID-06-03-02-03