

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	67/2020	29/06/2020
DESTINATÁRIO:		
CIRCULAR - EDITAL Nº 06/2020		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS - EDITAL Nº 06/2020		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 06/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO – QUE TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS, GRADES, TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, PVC E PRFV, HIDRÔMETROS, VÁLVULAS E VENTOSAS QUE COMPORÃO AS ADUTORAS, AS TOMADAS D'ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS E ESTAÇÕES E BOMBEAMENTO DA FASE 2 DA ETAPA 1 PARA O PROJETO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 6 GRUPOS E 2 ITENS:

PERGUNTA I: NA ABNT NBR 15536:2007 É PREVISTO NOS TUBOS DE PRFV COMO PADRÃO DE COMPRIMENTO BARRAS DE 6 METROS, 9 METROS E 12 METROS. OS TUBOS COM 12 METROS FAVORECE UMA MONTAGEM MAIS RÁPIDA E SEGURA POR TER MENOS INTERLIGAÇÕES.

PODEMOS OFERTAR TUBOS COM 12 METROS, SIM OU NÃO?

RESPOSTA I: SIM.

PERGUNTA II: NO GRUPO 06, TUBOS E CONEXÕES EM PRFV DN 400MM, 500MM E 600MM... INFORMA QUE NO PREÇO OFERTADO DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS IMPOSTOS, TRANSPORTE E DESCARGA NO ENTANTO, NÃO INFORMA SE OS TUBOS PODERÁ SER TRANSPORTADO E DESCARREGADO NO LOCAL DE ENTREGA COM TUBOS EMBUTIDOS: DIÂMETROS DE 400MM DENTRO DOS TUBOS DE 600MM. EM RAZÃO DE NOSSAS ESTRADAS NÃO FAVORECER O TRANSPORTE DE TUBOS EMBUTIDOS, PODENDO HAVER FALHA NO ACONDICIONAMENTO E DANIFICAR A CAMADA LINER E/OU ESTRUTURA DO MATERIAL, ENTENDEMOS QUE O MAIS ADEQUADO É O TRANSPORTE SEM O EMBUTIMENTO DOS TUBOS (DIÂMETROS DE 400MM DENTRO DOS TUBOS DE 600MM).

PELO EXPOSTO ENTENDEMOS QUE A CODEVASF NÃO ACEITARÁ O RECEBIMENTO DE TUBOS TRANSPORTADOS DE MANEIRA EMBUTIDA (DIÂMETROS MENORES EMBUTIDOS NO DIÂMETROS MAIORES), ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO, SIM OU NÃO?

RESPOSTA II:

PODERÁ SER TRANSPORTADO TUBOS EMBUTIDOS DESDE QUE NÃO OCORRA NENHUMA AVARIA. SENDO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA/CORREÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PELO TRANSPORTE DA EMPRESA, CASO OCORRA. CONTUDO, NÃO SERÁ PERMITIDO A ESTOCAGEM DOS TUBOS

EMBUTIDOS, DEVENDO A EMPRESA REALIZAR O DESCARREGAMENTO E O DESEMBUTIMENTO DOS MESMOS.

PERGUNTA III: NO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 9.1.2 INFORMA “SERÁ CONSIDERADO DESVIO ACEITÁVEL AQUELE QUE NÃO AFETA DE MANEIRA SUBSTANCIAL A QUALIDADE OU O DESEMPENHO (PERFORMANCE) DOS EQUIPAMENTOS, QUE NÃO RESTRINJA OS DIREITOS DA CODEVASF E AS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE E QUE TAMBÉM NÃO PREJUDIQUE OU AFETE A POSIÇÃO COMPETITIVA DE OUTRAS LICITANTES QUE OFERTAREM EQUIPAMENTOS DENTRO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. A CODEVASF PODERÁ DESPREZAR QUALQUER DISCREPÂNCIA OU IRREGULARIDADE DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UMA PROPOSTA DESDE QUE NÃO SE VERIFIQUEM TRANSGRESSÕES NA FORMA CONSTRUTIVA E DE MATERIAIS, CONSTANTES DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ANEXO III DESTE TERMO DE REFERÊNCIA”.

NA NBR 15.536 INFORMA QUE PODE SER UTILIZADO DOIS TIPOS DE LINER (LINER TERMOFIXO - PRFV OU LINER TERMOPLÁSTICO - PVC) NA FABRICAÇÃO DAS CONEXÕES E AMBAS CONEXÕES TEM DESEMPENHO DE OPERAÇÃO IDÊNTICOS.

DIANTE DO EXPOSTO, ENTENDEMOS QUE SERÃO ACEITOS CONEXÕES O PRFV LINER TERMOPLÁSTICO, ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO, SIM OU NÃO?

RESPOSTA III: SIM.

PERGUNTA IV: NO GRUPO 06, OS TUBOS EM PRFV DN 400MM, 500MM E 600MM NÃO INFORMA QUAL A CLASSE DE RIGIDEZ QUE DEVEMOS SEGUIR PARA ELABORAÇÃO DO NOSSO ORÇAMENTO. NA ABNT NBR 15536:2007 É PREVISTOS PARA ESSE DIÂMETROS AS RIGIDEZ 5000, 7.500 E 10.000N/M². QUAL RIGIDEZ QUE DEVEMOS CONSIDERAR?

RESPOSTA IV:

CONSTA ESSA INFORMAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-1A-07-300-R03 DO ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA V:

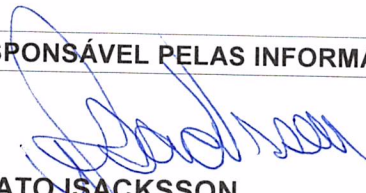
NO GRUPO 06 OS ITENS 98, 99, 100, 101, 120, 121, 122 E 127 SÃO REDUÇÕES EM PRFV, PORÉM EXISTES 2 TIPOS DE REDUÇÕES A CONCÊNTRICA E A EXCÊNTRICA.

QUAL TIPO DE REDUÇÃO QUE DEVEMOS CONSIDERAR?

RESPOSTA V:

REDUÇÃO CONCÊNTRICA.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:


RENATO ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL