

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	77/2020	1º/7/2020
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 6/2020		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 6/2020		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 06/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO – QUE TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS, GRADES, TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, PVC E PRFV, HIDRÔMETROS, VÁLVULAS E VENTOSAS QUE COMPORÃO AS ADUTORAS, AS TOMADAS D'ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS E ESTAÇÕES E BOMBEAMENTO DA FASE 2 DA ETAPA 1 PARA O PROJETO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 6 GRUPOS E 2 ITENS:

ESCLARECIMENTO 1:

NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXISTE A SEGUINTE EXIGÊNCIA: VAZÃO MÁXIMA DE PICO 150,0 M³/VALE SALIENTAR QUE OS MACROMEDIDORES, OBJETO DESSA LICITAÇÃO, SÃO REGIDOS PELA ABNT NBR 14005 E O MEDIDOR REQUERIDO NO PROJETO EXECUTIVO FOGE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS NA REFERIDA NORMA. SOLICITAMOS QUE SEJA ACEITO O MEDIDOR COM VAZÃO MÁXIMA DE 80M³/H DE ACORDO COM A NORMA NBR 14005.

RESPOSTA 1:

CONFORME POSICIONAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, A LICITANTE DEVE FORNECER OS MEDIDORES QUE ESTÃO ESTIPULADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – TR.

ESCLARECIMENTO 2:

NA PLANILHA DE PREÇOS CONSTA APENAS O ITEM 27 PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS, SENDO SOLICITADO HIDRÔMETROS TANGENCIAL DE DN3", BEM COMO NA RELAÇÃO DE ITENS DO SISTEMA COMPRASNET. NO ENTANTO, NO DOCUMENTO DENOMINADO "ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA", CONSTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:

3.1 Hidrômetros com DN 50mm (Setor A1-A)

- Pressão de Projeto: 10,0 kgf /cm²
- Pressão de Serviço: máxima 5,5 kgf cm²
mínima 3,0 kgf cm²
normal 5,0 kgf cm²
- Vazão contínua de projeto: 20,0 m³/h
- Vazão máxima de pico: 70,0 m³/h
- Vazão mínima de transição (±2%): 4,0 m³/h
- Vazão mínima (±5%): 1,2 m³/h

3.2 Hidrômetros com DN 80mm (Setor Lotes 16ha)

- Pressão de Projeto: 10,0 kgf /cm²
- Pressão de Serviço: máxima 4,0 kgf cm²
mínima 3,2 kgf cm²
normal 3,5 kgf cm²
- Vazão contínua de projeto: 65,0 m³/h
- Vazão máxima de pico: 150,0 m³/h
- Vazão mínima de transição (±2%): 10,0 m³/h

3.3 Hidrômetros com DN 100mm (Setor A-5)

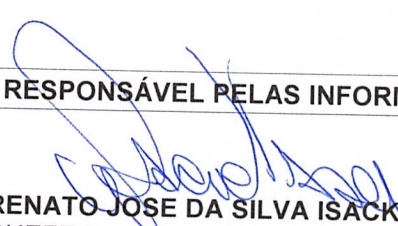
- Pressão de Projeto: 10,0 kgf /cm²
- Pressão de Serviço: máxima 6,0 kgf cm²
mínima 4,0 kgf cm²
normal 5,5kgf cm²
- Vazão contínua de projeto: 110 m³/h
- Vazão máxima de pico: 250 m³/h
- Vazão mínima de transição (±2%): 12,0 m³/h
- Vazão mínima (±5%): 4,8 m³/h

DIANTE DISSO, SOLICITOU SABER SE SERÁ LICITADO APENAS O ITEM 27 COM HIDRÔMETROS DN-80, OU SERÃO LICITADOS TAMBÉM OS HIDRÔMETROS DN50 E DN100?

RESPOSTA 2:

CONFORME POSICIONAMENTO DA ÁREA TÉCNICA, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O QUE ESTÁ DESCRITO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS/PREÇOS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:


RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL