
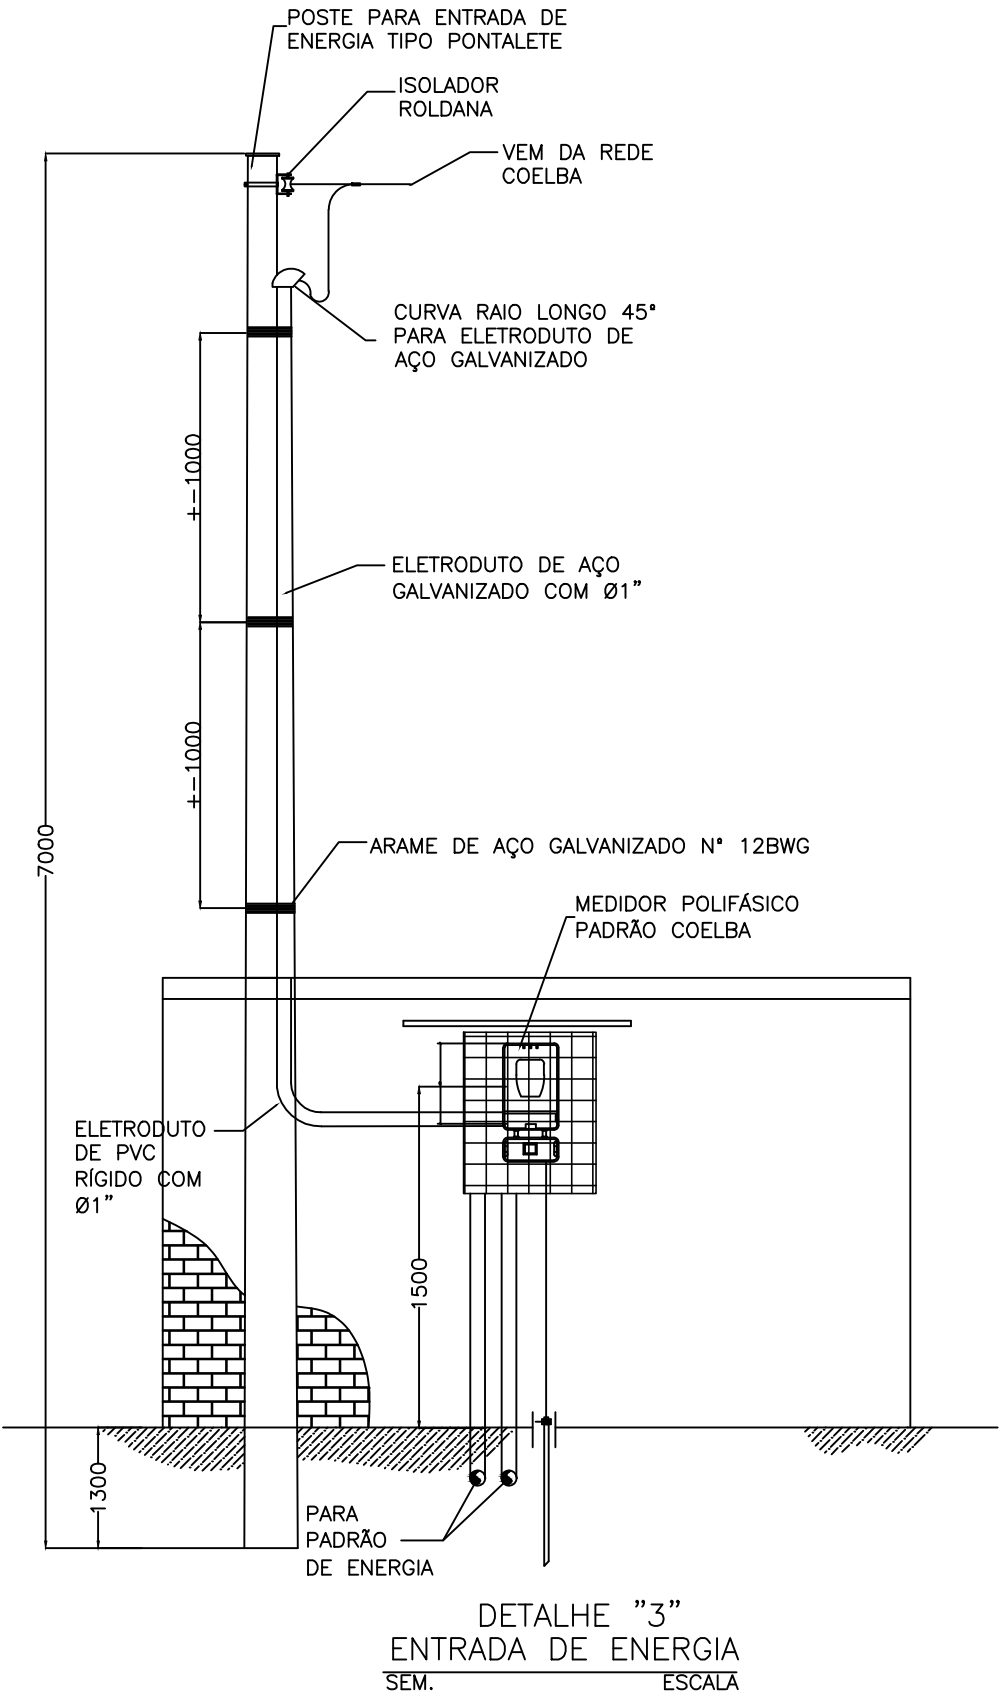


MURETA PARA QD.IEs ILUMINAÇÃO EXTERNA

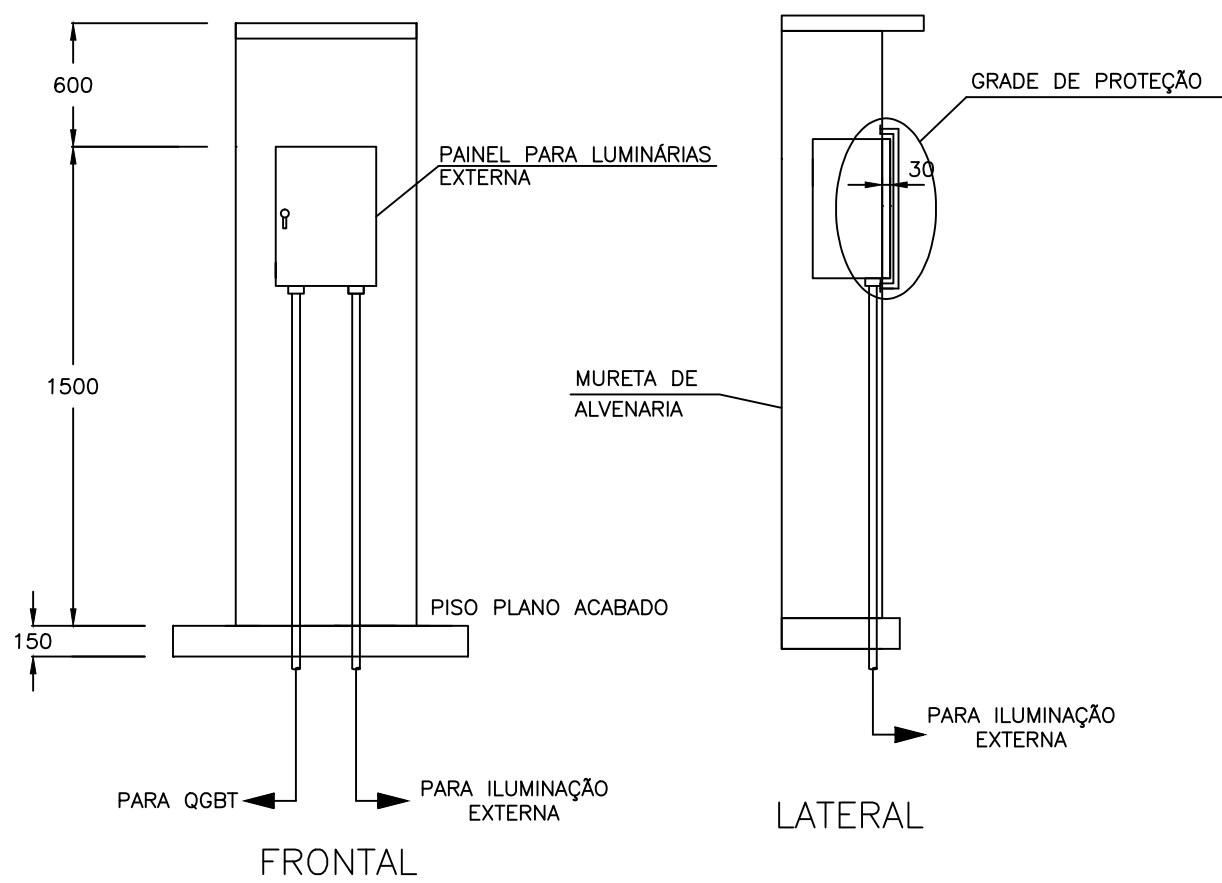

DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.

NOTAS:

- 1- TODO CABO DE COBRE PARA ATERRAMENTO TERÁ SEU ISOLAMENTO NA COR VERDE
- 2- CABO ESPECIAL FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO
- 3- TODOS OS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA SÃO DOTADOS DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
- 4- COTAS EM MILÍMETROS, ELEVÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 5- CABOS NÃO COTADOS = #2,5mm². ELETRODUTOS NÃO COTADOS = Ø 3/4"

- 6- ELETRODUTOS EXPOSTOS AO TEMPO DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
- 7- CABO BLINDADO PARA INSTRUMENTAÇÃO 2 FIOS + DRENO, 65 pF, 120 ohm
- 8- CONDUITE METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO
- 9- OS SENSORES DE PRESENÇA DEVERÃO SER POSICIONADOS DE FORMA QUE CUBRAM A MAIOR ÁREA DE ALCANCE POSSÍVEL

Delboni Engenharia	ENDERECO: RUA GUARAJARAS, Nº 815, SL 1002 BARRIO LOURDES, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS TELEFONE: (31) 3072-4115 E-MAIL DA EMPRESA: contato@delboniengenharia.com.br
FAMA	Rua Prado Alencar 9933 Bairro Santo Antônio Belo Horizonte/Minas Gerais Telefone: (31) 3245-2088
ASSINATURA RT NOME: HELAINE LIMA DELBONI PROJ. EDUARDO MARTINS MOREIRA CREA. 156.288/D	CREA. 83.971/D APROV.
DES. EDUARDO MARTINS MOREIRA	DATA MAIO/2016

CODEVASF	VISTO
	APROV.
	DATA MAI/2016

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SENTO SÉ
PROJETO ELÉTRICO
DETALHES

ESCALA	-
Nº	07
FOLHA	07 DE 19