

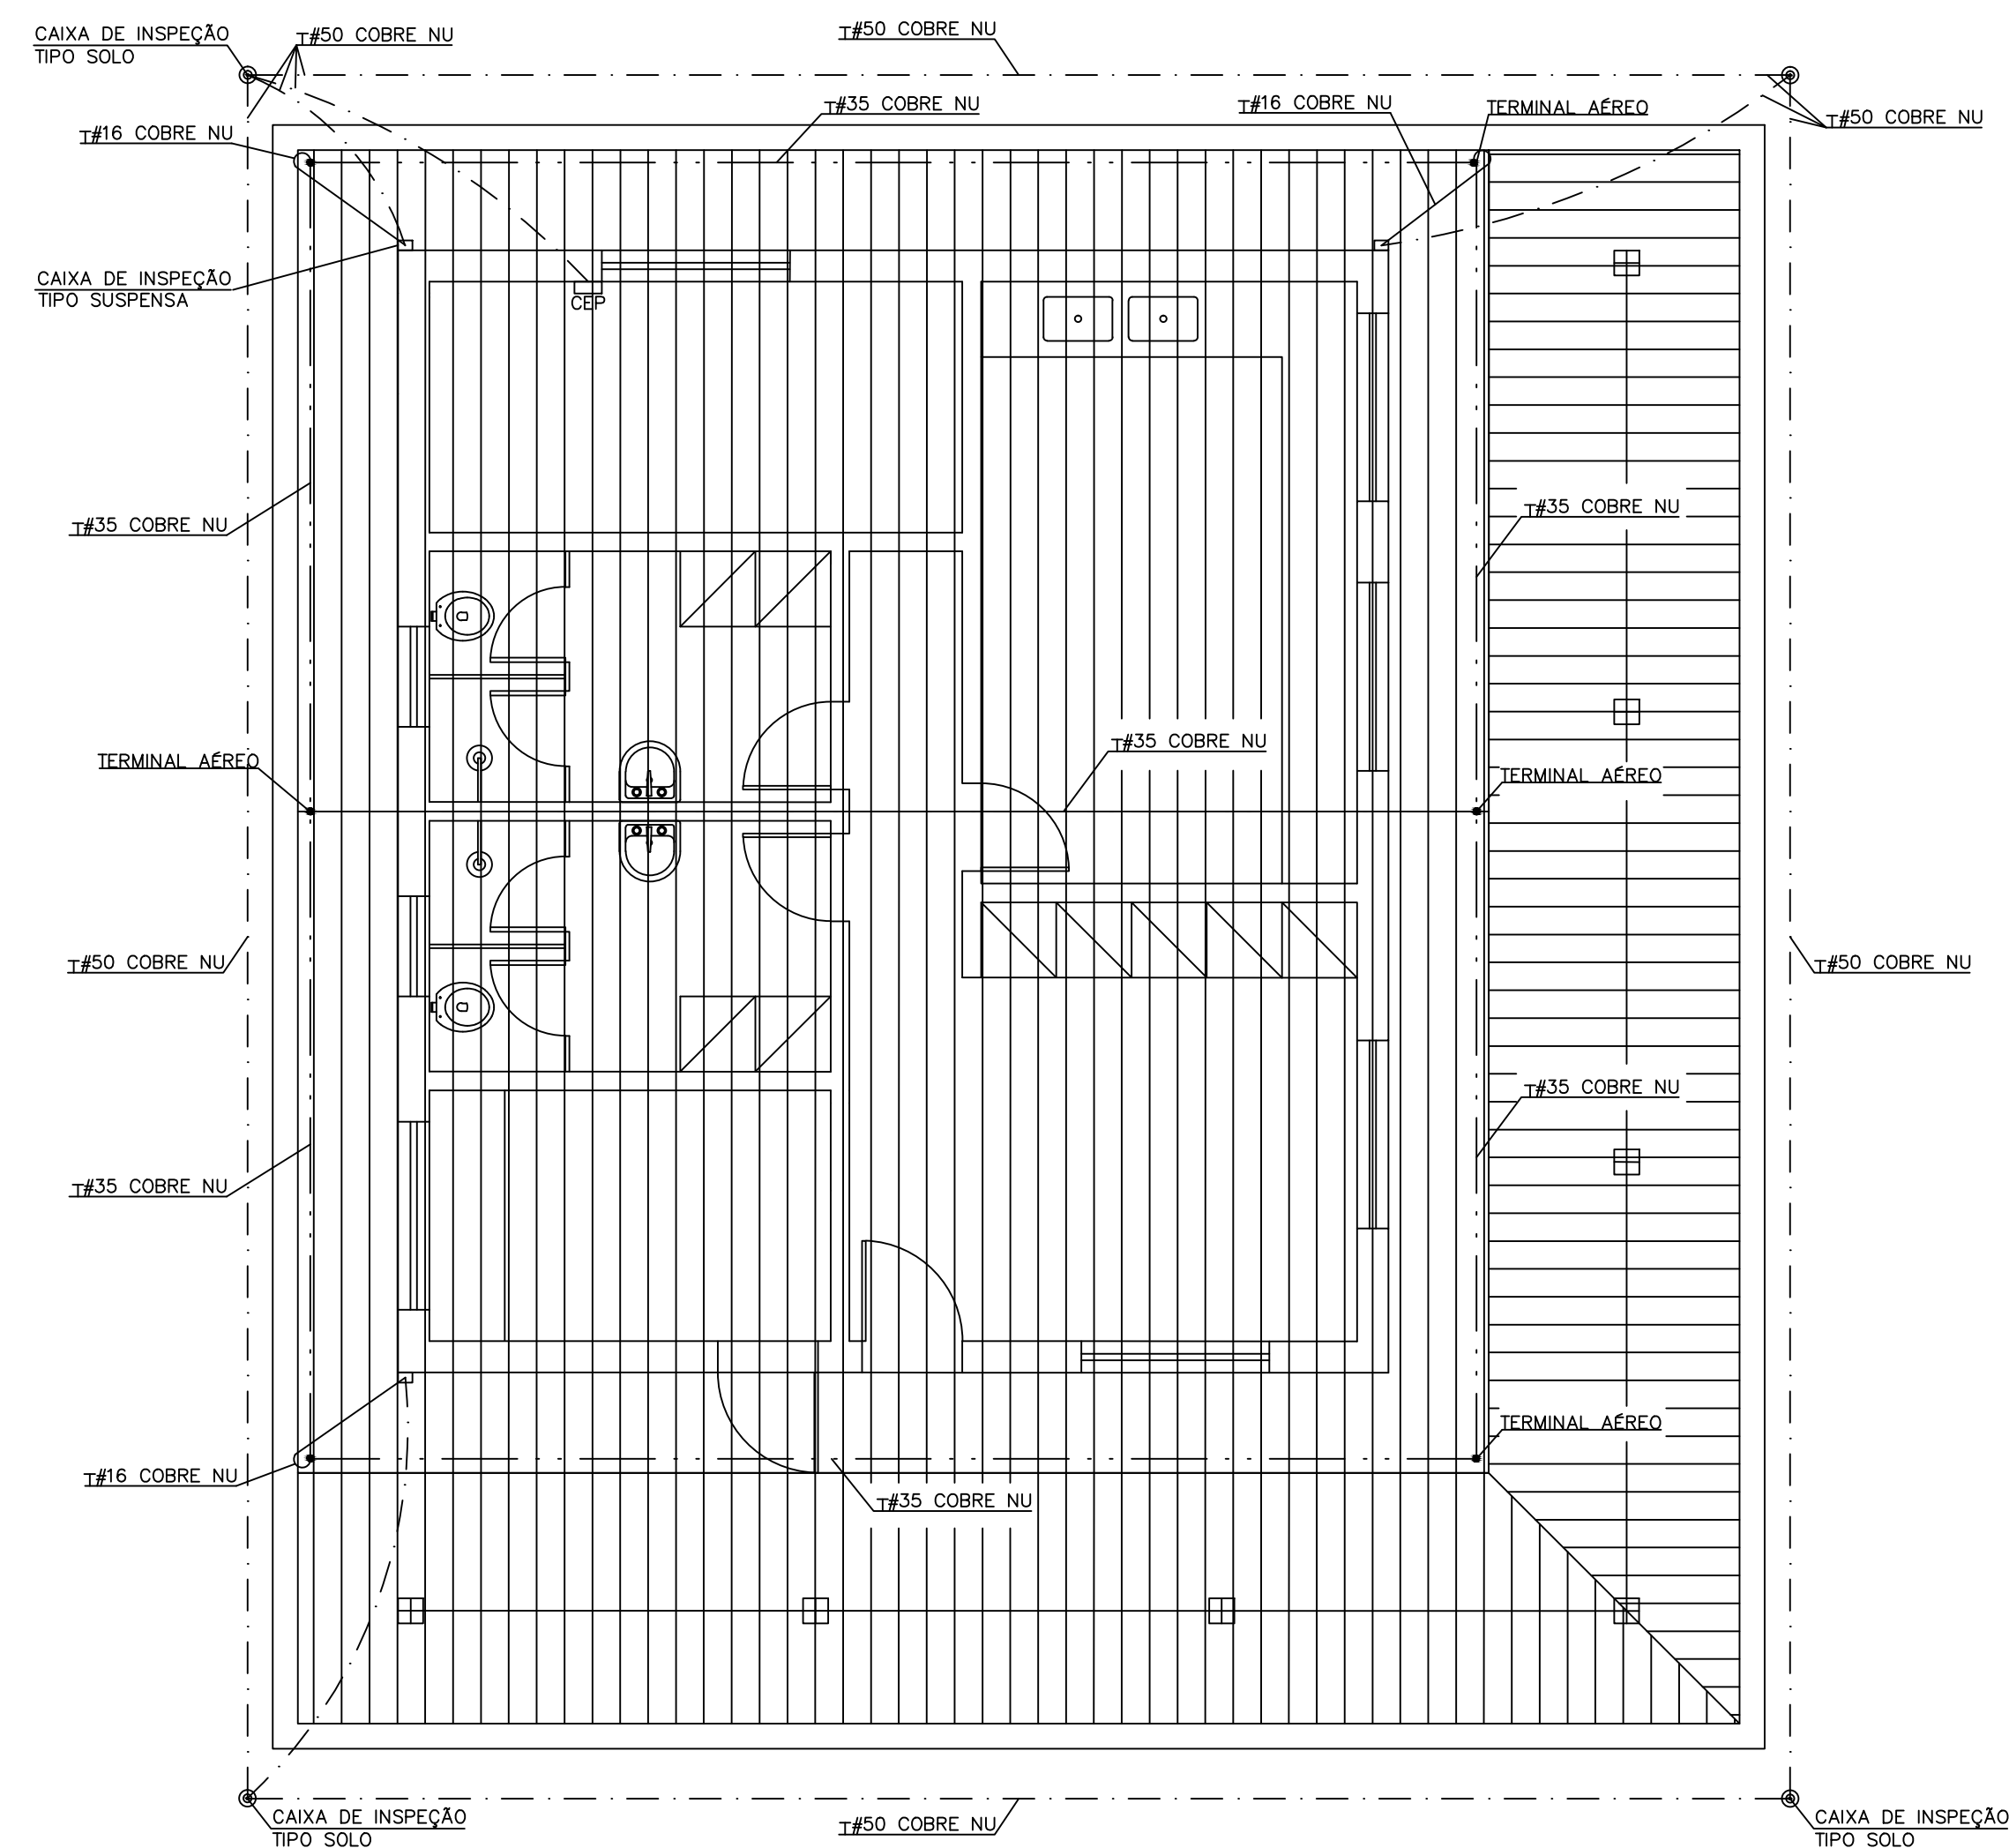
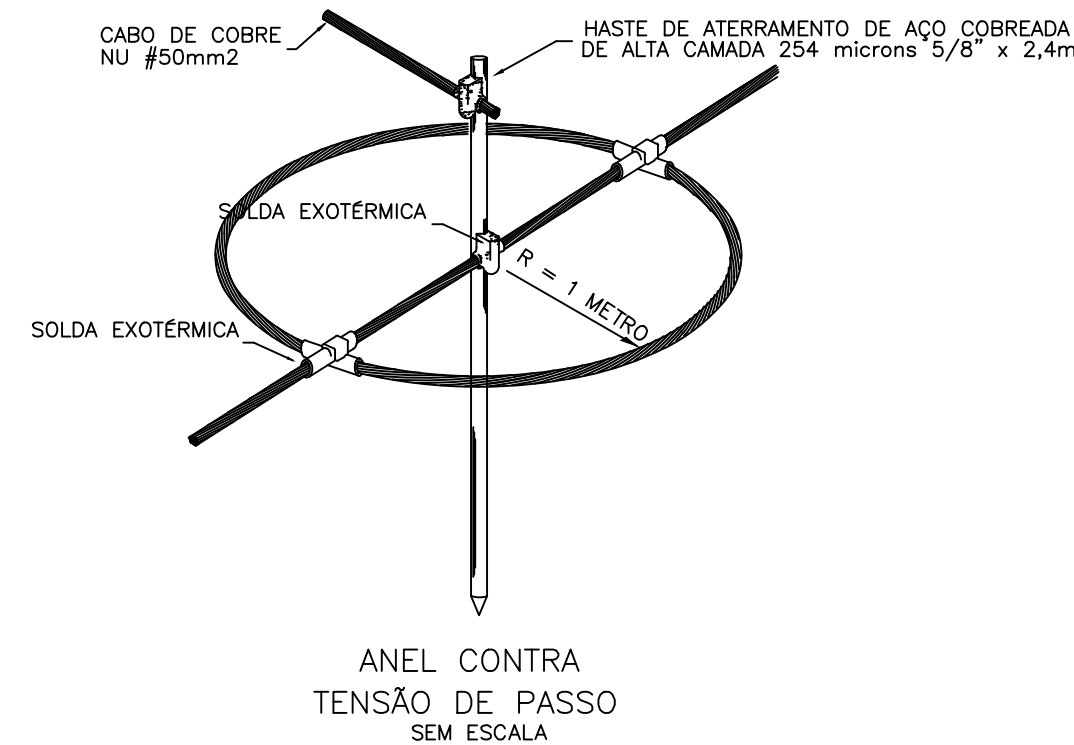
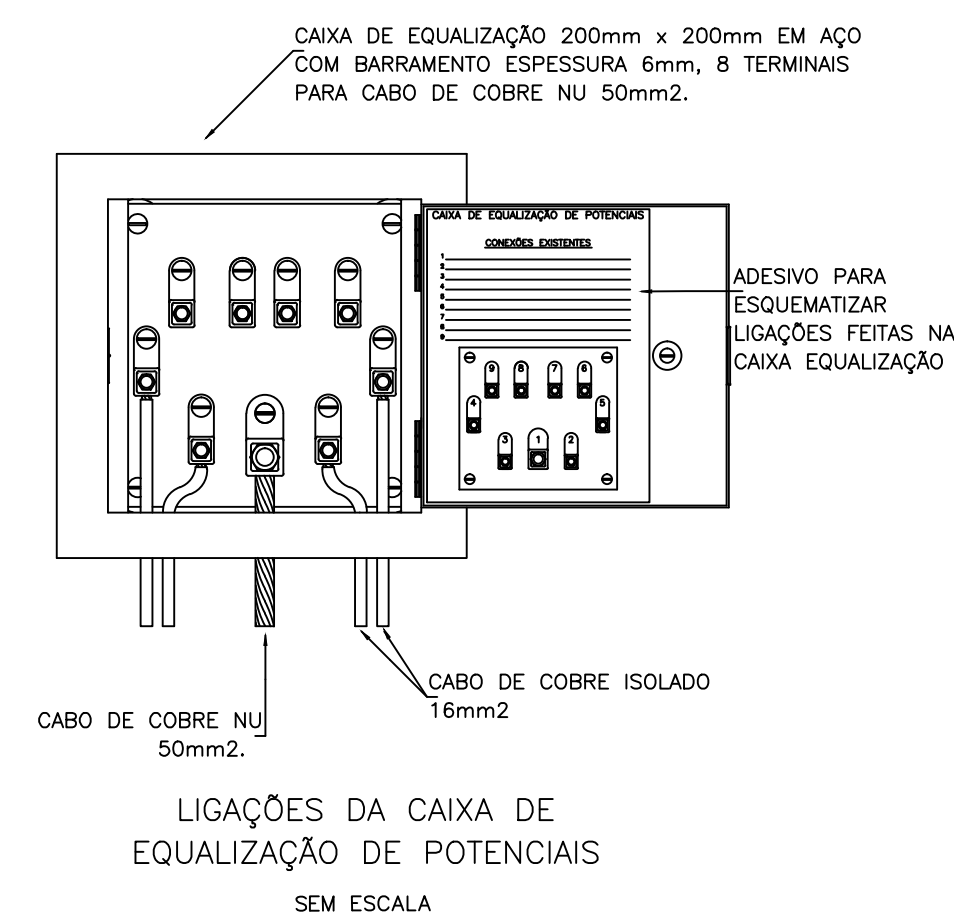
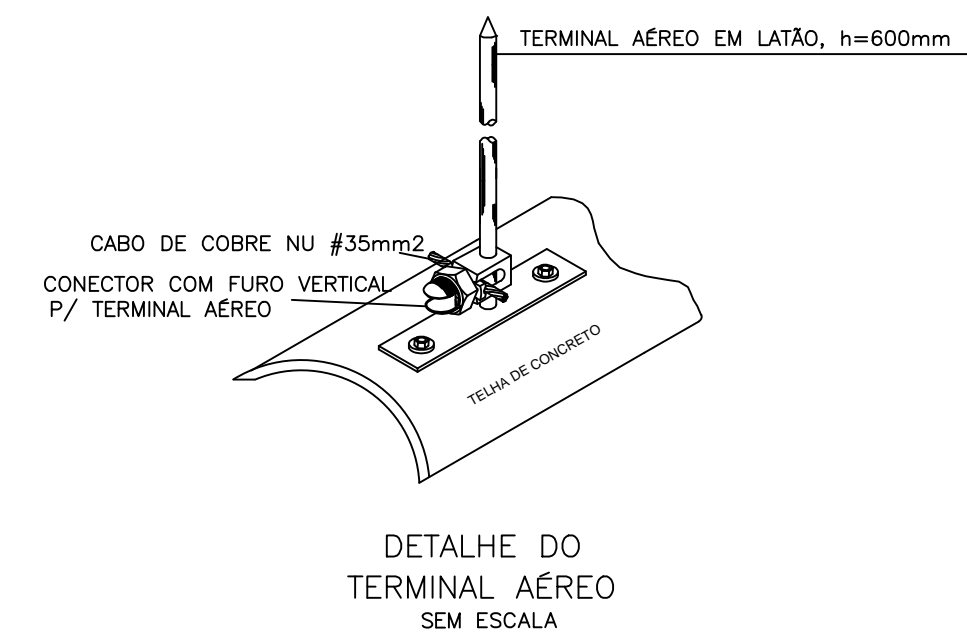


SPDA
CASA DE CONTROLE – FACHADA
ESC.: 1:50

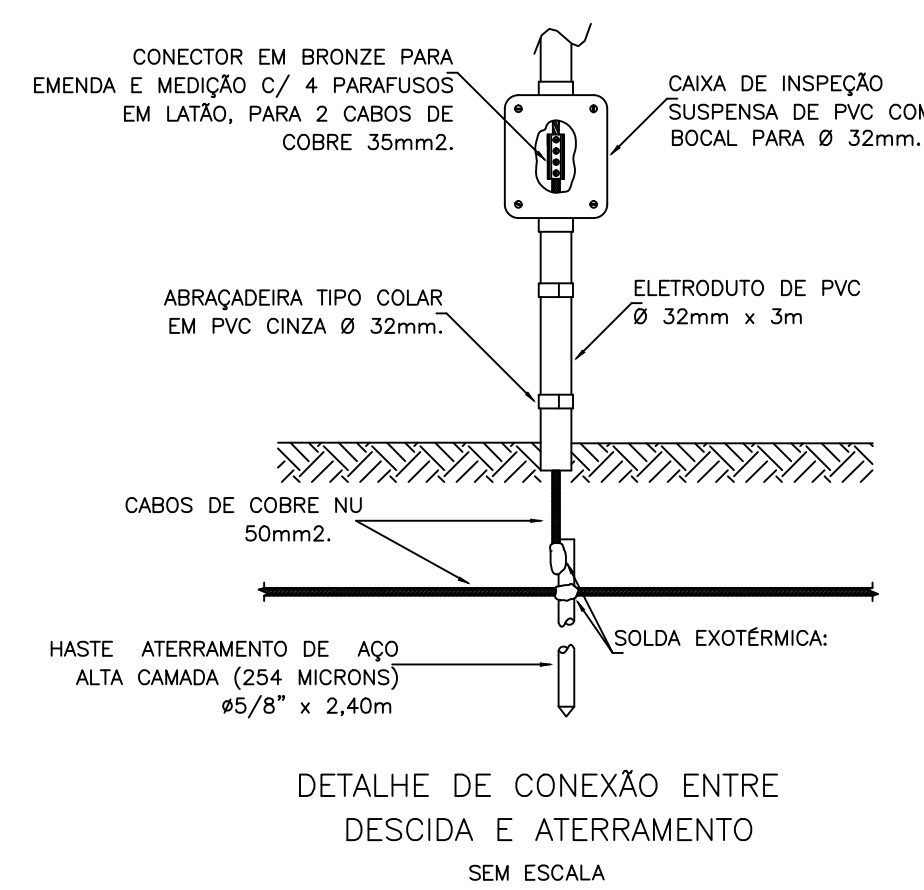

SPDA
CASA DE CONTROLE – PLANTA
ESC.: 1:50

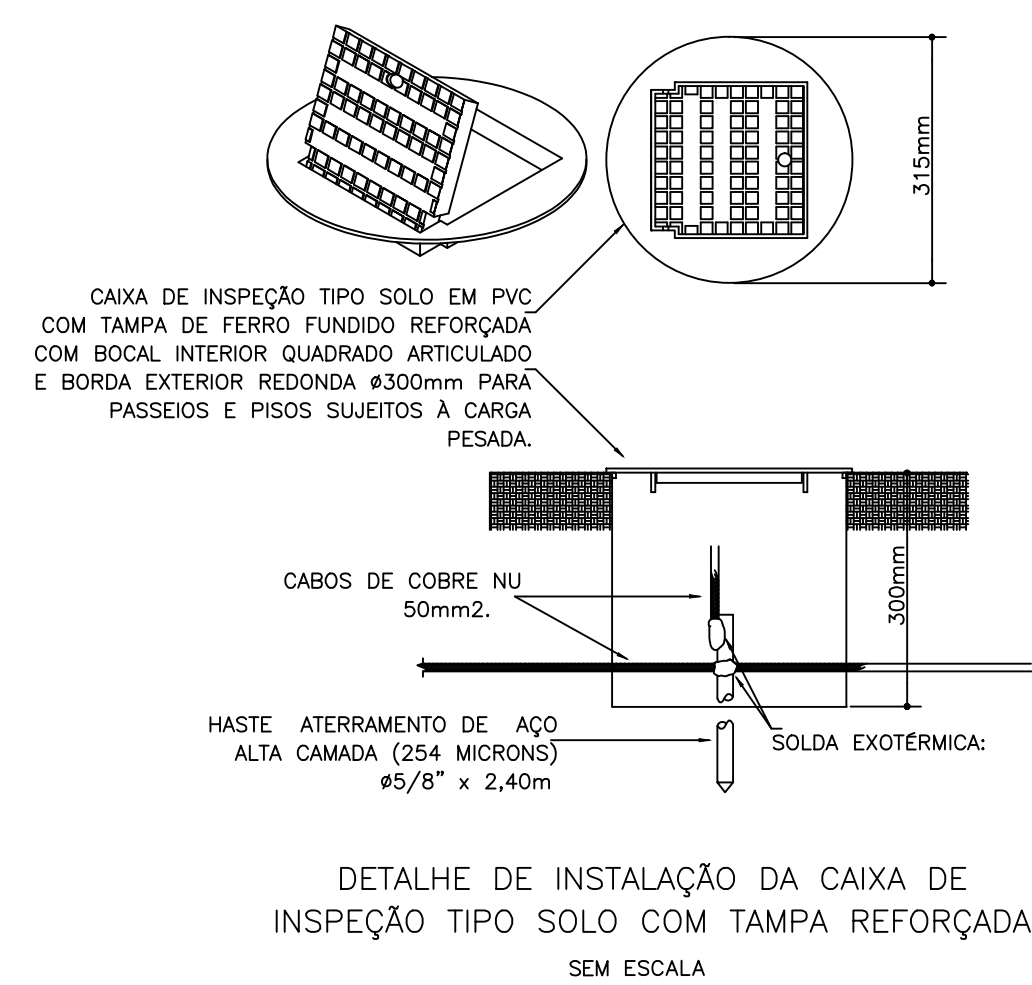

NOTAS:

- 1- TODO CABO DE COBRE PARA ATERRAMENTO TERÁ SEU ISOLAMENTO NA COR VERDE
- 2- CABO ESPECIAL FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO
- 3- TODOS OS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA SÃO DOTADOS DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
- 4- COTAS EM MILÍMETROS, ELEVÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 5- CABOS NÃO COTADOS = #2,5mm2. ELETRODUTOS NÃO COTADOS = Ø 3/4"

- 6- ELETRODUTOS EXPOSTOS AO TEMPO DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
- 7- CABO BLINDADO PARA INSTRUMENTAÇÃO 2 FIOS + DRENO, 65 pF, 120 ohm
- 8- CONDUITE METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO
- 9- OS SENSORES DE PRESENÇA DEVERÃO SER POSICIONADOS DE FORMA QUE CUBRAM A MAIOR ÁREA DE ALCANCE POSSÍVEL

c				
b				
a				
DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES				

Delboni Engenharia		ENDERECO: RUA GUAJARARAS, Nº 810, SL 1002 BARRIO LOUREDES, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS TELEFONE: (31) 3072-4115 E-MAIL DA EMPRESA: contato@delboniengenharia.com.br	CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA	ESCALA 1/50
FAMA Engenharia e Engenharia Ltda.		Rua Paraíba Alameda 1533 Bairro Santo Antônio Belo Horizonte/Minas Gerais Telefone: (31) 3245-0388	VISTO	Nº 08
ASSINATURA R1 NOME: HELAINE LIMA DELBONI PROJ. EDUARDO MARTINS MOREIRA CREA 156.299/D		CREA 83.971/D APROV.	APROV.	FOLHA 08 DE 19
DES. EDUARDO MARTINS MOREIRA		DATA MAIO/2016	APROV. MAIO/2016	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SENTO SÉ PROJETO ELÉTRICO CASA DE CONTROLE – SPDA				