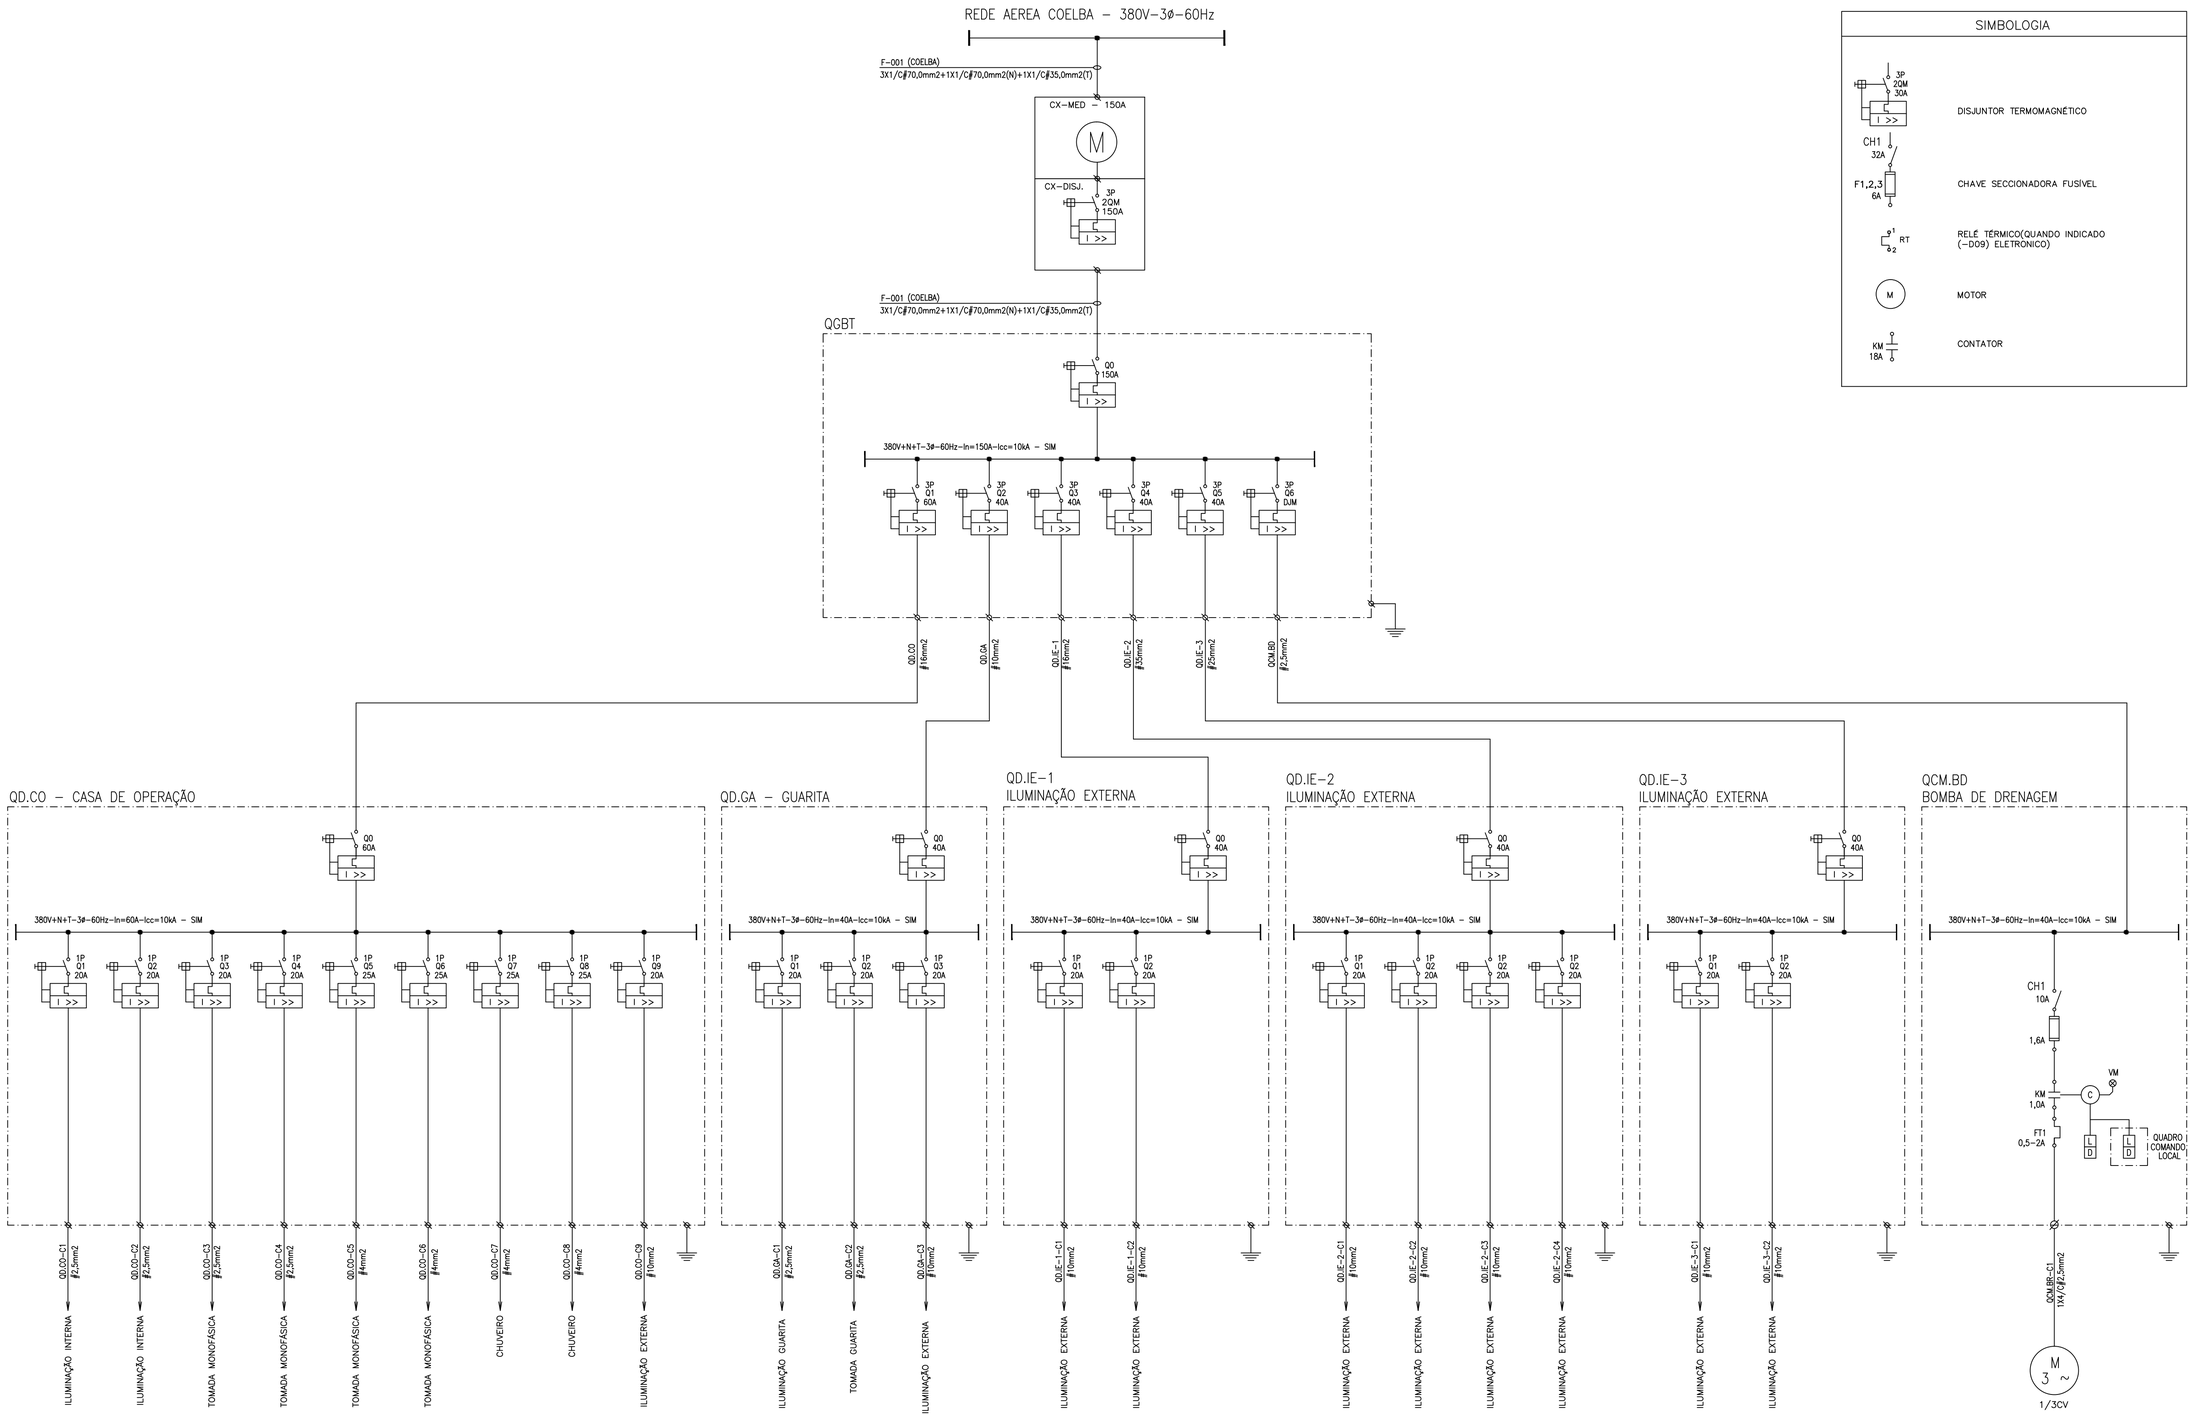

c				
b				
a				
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.

ALTERAÇÕES

NOTAS:

1– TODO CABO DE COBRE PARA ATERRAMENTO TERÁ SEU ISOLAMENTO NA COR VERDE
2– CABO ESPECIAL FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO
3– TODOS OS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA SÃO DOTADOS DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
4– COTAS EM MILÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
5– CABOS NÃO COTADOS = #2,5mm2. ELETRODUTOS NÃO COTADOS = Ø 3/4"
6– ELETRODUTOS EXPOSTOS AO TEMPO DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
7– CABO BLINDADO PARA INSTRUMENTAÇÃO 2 FIOS + DRENO, 65 pF, 120 ohm
8– CONDUÍTE METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO
9– OS SENSORES DE PRESENÇA DEVERÃO SER POSICIONADOS DE FORMA QUE CUBRAM A MAIOR ÁREA DE ALCANCE POSSÍVEL

Delboni Engenharia
ENDEREÇO: RUA GUAJAJARAS, Nº 910, SL. 1002
BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 3072-4115
E-MAIL DA EMPRESA: contato@delbonienghenharia.com.br

FAHMA Planejamento e Engenharia Ltda.
Rua Paulo Afonso nº333
Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte/Minas Gerais
Telefone: (31)3245.0388

ASSINATURA
RT NOME: HELAINE LIMA DELBONI CREA 83.971/D
PROJ. EDUARDO MARTINS MOREIRA CREA: 156.298/D
DES. EDUARDO MARTINS MOREIRA

APROV.
DATA MAIO/2016

VISTO
APROV.
APROV. MAIO/2016

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SENTO SÉ
PROJETO ELÉTRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA –

Nº 09

FOLHA 09 DE 19